



Trinkwassernachspeisung über freien Auslauf

Bildhinweis: Der Sicherheitsabstand muss vom höchstmöglichen Wasserstand im Wasserbehälter beim Schadensfall betrachtet werden. Die Oberkante des Einlauftrichters muss für den Sicherheitsabstand zugrunde gelegt werden.

Regenwassernutzung

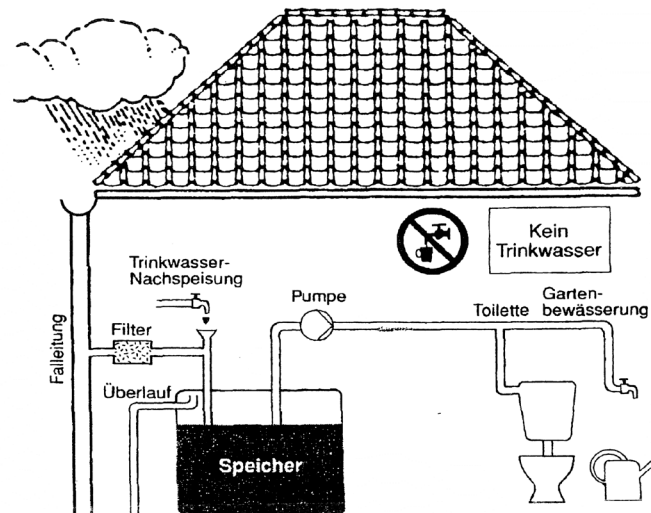

Freier Auslauf nach DIN 1988 Teil 4

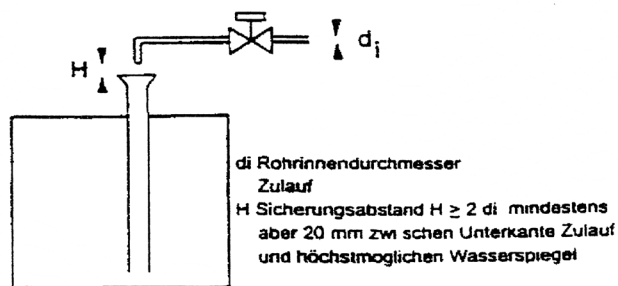

Stadtwerke Pforzheim GmbH & Co. KG

Sandweg 22

75179 Pforzheim